


PURITY 1200 Clean/
PURITY 1200 Clean Extra
Wasserfiltersystem / Water Filter System

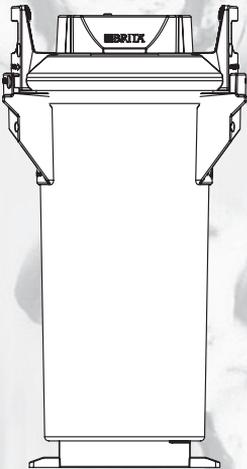

Handbuch	deutsch
Handbook	english
Mode d'emploi	français
Handboek	nederlands
Manuale	italiano
Manual	español
Podręcznik	polski
Manual	dansk

Deutsch**Seite 2–11**

- 1 Begriffsübersicht
- 2 Allgemeine Informationen
- 3 Betriebs- und Sicherheitshinweise
- 4 Installation
- 5 Inbetriebnahme eines Neufilters
- 6 Austausch der Filterkartusche
- 7 Filterkapazität
- 8 Instandhaltung
- 9 Fehlerbehebung
- 10 Technische Daten
- 11 Bestellnummern

English**Page 12–21**

- 1 Definition of Terms
- 2 General Information
- 3 Operating and Safety Information
- 4 Installation
- 5 Commissioning a New Filter
- 6 Exchanging the Filter Cartridge
- 7 Filter Capacity
- 8 Repair
- 9 Troubleshooting
- 10 Technical Data
- 11 Order Numbers

Français**Page 22–31**

- 1 Éléments
- 2 Généralités
- 3 Consignes d'utilisation et de sécurité
- 4 Installation
- 5 Mise en service d'un nouveau filtre
- 6 Remplacement de la cartouche filtrante
- 7 Capacité de filtration
- 8 Entretien
- 9 Dépannage
- 10 Caractéristiques techniques
- 11 Références

Nederlands**Pagina 32–41**

- 1 Overzicht van de begrippen
- 2 Algemene Informatie
- 3 Gebruiks- en veiligheidsvoorschriften
- 4 Installatie
- 5 Inbedrijfstelling van een nieuw filterpatroon
- 6 Vervangen van de filterpatroon
- 7 Filtercapaciteit
- 8 Onderhoud
- 9 Verhelpen van fouten
- 10 Technische gegevens
- 11 Bestelnummers

Italiano**Pagina 42–51**

- 1 Panoramica delle definizioni
- 2 Informazioni generali
- 3 Istruzioni di funzionamento e sicurezza
- 4 Installazione
- 5 Messa in funzione di un nuovo filtro
- 6 Sostituzione della cartuccia filtrante
- 7 Capacità filtrante
- 8 Manutenzione
- 9 Eliminazione guasti
- 10 Dati tecnici
- 11 Numeri d'ordine

Español**Página 52–61**


- 1 Términos
- 2 Información general
- 3 Indicaciones de funcionamiento y seguridad
- 4 Instalación
- 5 Puesta en marcha de un filtro nuevo
- 6 Cambio del cartucho filtrante
- 7 Capacidad del filtro
- 8 Mantenimiento
- 9 Solución de fallos
- 10 Datos técnicos
- 11 Números de pedido

Polski**Strona 62–71**

- 1 Przegląd pojęć
- 2 Informacje ogólne
- 3 Wskazówki dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa
- 4 Instalacja
- 5 Rozruch nowego filtra
- 6 Wymiana wkładów filtracyjnych
- 7 Wydajność filtra
- 8 Konserwacja
- 9 Usuwanie usterek
- 10 Dane techniczne
- 11 Numery zamówień

Dansk**Side 72–81**

- 1 Oversigt over begreberne
- 2 Generelle informationer
- 3 Drifts- og sikkerhedshenvisninger
- 4 Installation
- 5 Ibrugtagning af et nyt filter
- 6 Udskiftning af filterpatronen
- 7 Filterkapacitet
- 8 Vedligeholdelse
- 9 Udbedring af fejl
- 10 Tekniske data
- 11 Bestillingsnumre

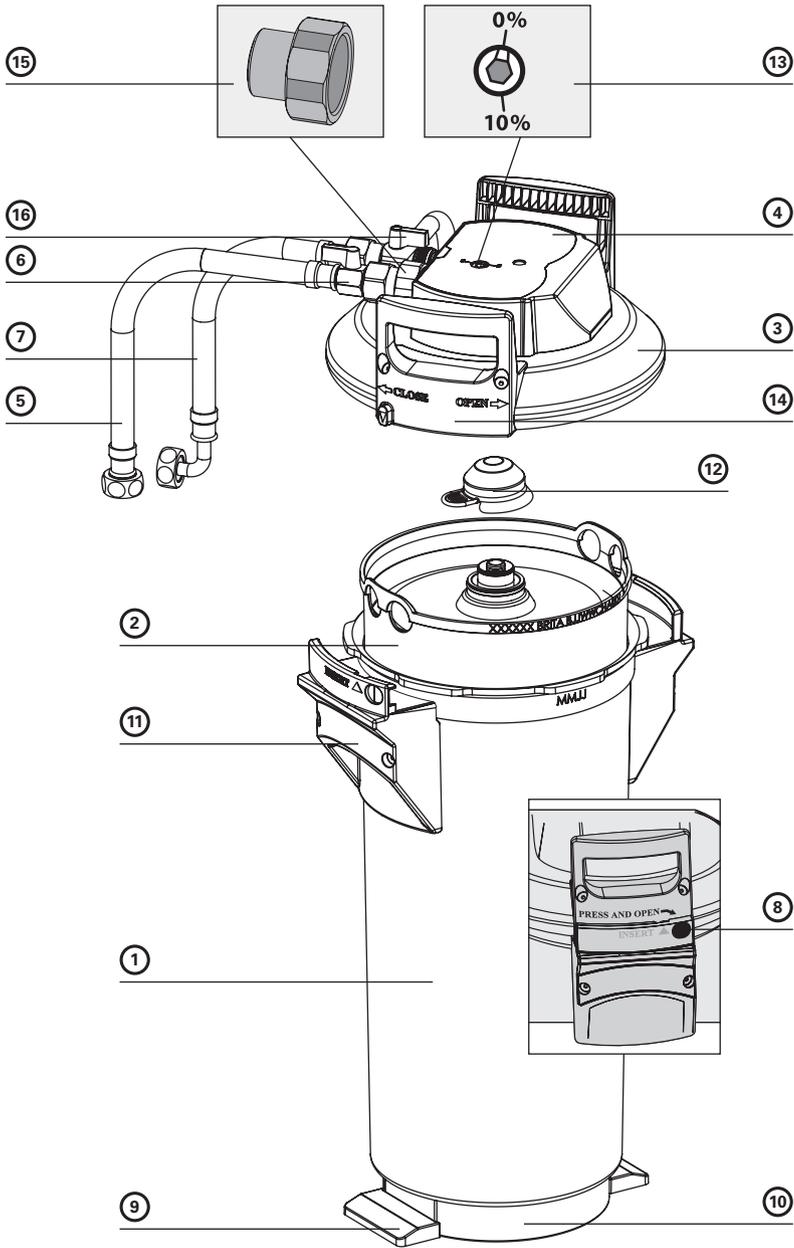

1 Éléments

- ① Chambre de pression
- ② Cartouche filtrante
- ③ Couvercle de chambre de pression
- ④ Tête de raccordement
- ⑤ Flexible d'entrée
- ⑥ Vanne d'entrée sur le flexible d'entrée
- ⑦ Flexible de sortie pour appareil
- ⑧ Verrou de sécurité
- ⑨ Appuis-pieds
- ⑩ Support d'éjection
- ⑪ Poignées
- ⑫ Capuchon de protection
- ⑬ Vis by-pass
- ⑭ Poignée de couvercle
- ⑮ Réducteur 1" – 3/4"
- ⑯ Valve de rinçage avec flexible de rinçage

2 Généralités

2.1 Fonction et domaine d'application

Les systèmes de filtration BRITA PURITY 1200 Clean et PURITY 1200 Clean Extra optimisent l'eau du robinet utilisée pour les lave-vaisselle grâce à une déminéralisation partielle ou totale.

De façon sélective, par l'intermédiaire d'une résine échangeuse d'ions, BRITA PURITY 1200 Clean retire des ions calcium et magnésium lorsque l'eau traverse le filtre. Ce système empêche ainsi le dépôt de résidus liés à la dureté carbonate lors du séchage de la vaisselle de même qu'un entartrage de pièces de machine importantes, ce qui se traduit par un allongement considérable de la durée de vie des machines.

Le modèle BRITA PURITY 1200 Clean Extra garantit quant à lui, au moyen d'une déminéralisation totale de l'eau du robinet, l'élimination de tous les sels contenus dans l'eau afin d'éviter des dépôts sur les verres et les couverts.

2.2 Dispositions relatives à la garantie

Les systèmes de filtration PURITY 1200 Clean et PURITY 1200 Clean Extra sont assortis d'une garantie légale de 2 ans. Un recours en garantie ne pourra être invoqué que si toutes les instructions du présent manuel ont été lues et respectées.

2.3 Stockage / Transport

Lors du stockage et du transport, respecter les conditions indiquées dans les caractéristiques techniques (chapitre 10).

Le manuel fait partie intégrante du produit. Il doit être conservé durant toute la durée de vie du système de filtration et, le cas échéant, devra être transmis au prochain utilisateur.

2.4 Recyclage / Mise au rebut

En éliminant ce produit et les parties de l'emballage conformément aux prescriptions, vous contribuez à éviter les répercussions négatives sur les êtres humains et l'environnement qu'une mise au rebut non conforme peut avoir. Veuillez déposer, en vue d'un recyclage approprié, les produits à éliminer aux points de collecte prévus à cet effet conformément aux prescriptions locales.

Veuillez renvoyer les cartouches filtrantes saturées dans leur carton d'origine à l'adresse BRITA correspondante mentionnée au verso.

3 Consignes d'utilisation et de sécurité

3.1 Personnel qualifié

L'installation et l'entretien du système de filtration sont réservés à un personnel formé et autorisé.

3.2 Utilisation conforme

Le fonctionnement correct et sûr du produit implique le respect des consignes d'installation, d'emploi et d'entretien fournies dans le présent manuel.

3.3 Exclusion de responsabilité

L'installation doit rigoureusement s'effectuer selon les indications du présent manuel. La société BRITA ne saurait être tenue pour responsable d'éventuels dommages directs ou indirects résultant d'une installation incorrecte ou d'une utilisation non conforme du produit.

3.4 Consignes de sécurité spécifiques

- Le système de filtration BRITA ne peut être alimenté qu'avec de l'eau potable dans la plage de température d'entrée indiquée au chapitre 10. N'utiliser en aucun cas de l'eau chargée de contaminants microbiologiques ou de l'eau dont la qualité microbiologique est inconnue sans effectuer de stérilisation appropriée.
- Pour des raisons de goût, l'eau filtrée ne convient pas à la préparation d'aliments ou de boissons.
- Si un service officiel recommandait de faire bouillir l'eau du robinet, le système de filtration devrait être mis hors service. A la levée de cette instruction, il est nécessaire de changer la cartouche filtrante et de nettoyer les raccords.
- BRITA conseille de ne pas mettre le système hors service pendant un intervalle de temps prolongé. Après une période de stagnation de plus de 4 semaines, il est recommandé de rincer le chauffe-eau ou d'opérer un pré-rinçage. Tenir à cet effet aussi compte de la durée d'utilisation maximale de la cartouche filtrante, soit 12 mois (chapitre 6).
- Le système de filtration ne résiste pas à des détergents à forte concentration (par ex. agents de blanchiment, solvants chlorés, oxydants forts) et ne doit pas entrer en contact avec de tels produits.

- Il est interdit d'ouvrir ou de démonter le système de filtration pendant le fonctionnement. Il est également proscrit d'ouvrir la cartouche filtrante.
- La chambre de pression et son couvercle sont conçus pour une durée d'utilisation de 10 ans (à compter de la date d'installation). A la fin de cette période de 10 ans, il est nécessaire de procéder à un renouvellement. Les flexibles doivent être remplacés tous les 5 ans.
- Date de fabrication.

Etiquette avec code de fabrication de la cartouche filtrante et de l'emballage - exemple : B715002010

7	Année de fabrication, ici : 2007
15	Semaine de fabrication, ici : semaine 15
002	N° de lot matière filtrante, ici le deuxième lot rempli quantitativement
010	Numéro de la cartouche filtrante, ici la dixième cartouche du deuxième lot

Etiquette avec code de fabrication de la tête de raccordement - exemple : 7102 XX

7	Année de fabrication, ici : 2007
10	Semaine de fabrication, ici : semaine 10
2	Jour de fabrication, lundi (1) à vendredi (5), ici : mardi
XX	Code interne

Date de fabrication de la chambre de pression et de son couvercle – exemple : 0307

03	Mois de fabrication, ici : mars
07	Année de fabrication, ici : 2007

3.5 Consignes de montage relatives à la sécurité

- L'appareil raccordé avec le filtre doit être dépourvu de tartre avant l'installation du système. **⚠ Attention :** Il est interdit d'utiliser un adoucisseur à sel en amont du système de filtration BRITA.
- Conserver le système de filtration à l'abri de rayons solaires et le protéger contre des dommages mécaniques.
- Ne pas le monter à proximité de sources de chaleur ou de flammes nues.
- Une vanne d'arrêt doit être installée en amont du flexible d'entrée du système de filtration.
- Si la pression de l'eau est supérieure à 6 bars, un réducteur de pression doit être monté en amont du système de filtration.
- Un clapet anti-retour assorti d'une homologation de modèle établie par l'association allemande technique et scientifique des métiers de l'eau et du gaz (DVGW) est monté en usine au niveau de l'arrivée d'eau.
- Aucun tuyau en cuivre et aucun tuyau/raccord zingué ou nickelé ne doivent être montés entre le filtre à eau et le consommateur. Il est recommandé d'utiliser à cet effet les kits de flexibles BRITA. Lors de la sélection du matériau des pièces qui entrent en contact avec l'eau en aval du système de filtration BRITA, il faut se rappeler que l'eau décarbonatée ou complètement déminéralisée contient, du fait du principe de traitement, de l'acide carbonique à l'état libre.
- L'installation de toutes les pièces doit s'exécuter conformément aux directives nationales concernant les installations de traitement d'eau potable.

4 Installation

⚠ Attention : Lire attentivement les caractéristiques techniques (chapitre 10) ainsi que les consignes d'utilisation et de sécurité (chapitre 3) avant l'installation et les respecter. Après un stockage en dessous de 0°C, stocker le produit avec l'emballage d'origine ouvert au moins 24 heures avant sa mise en service à la température ambiante du lieu d'installation.

4.1 Fourniture


Avant de procéder à l'installation, vérifier si l'emballage contient toutes les pièces prévues :

- 1x chambre de pression ①
- 1x couvercle de chambre de pression ③
- 1x cartouche filtrante ②, **remarque :** marque bleue sur cartouche filtrante PURITY 1200 Clean, marque rouge sur cartouche filtrante PURITY 1200 Clean Extra
- 1x mode d'emploi
- 1x test de dureté carbonate ou test de dureté totale
- 1x étiquette pour la carte de service, **remarque :** étiquette bleu clair pour PURITY 1200 Clean, étiquette rouge pour PURITY 1200 Clean Extra
- 1x réducteur 1"-3/4"
- 1x valve de rinçage avec flexible de rinçage

S'il manque des pièces, s'adresser au point BRITA compétent (voir verso).


4.2 Montage de la chambre de pression et du couvercle

- Poser les deux pieds sur les appuis ⑨.
- Soulever la chambre de pression ① et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les poignées ⑪ se trouvent dans l'alignement des appuis ⑨.



- Enlever le capuchon de protection ⑫ de la cartouche filtrante.
- Vérifier la bonne position du joint torique de la cartouche filtrante ② dans la rainure, la propreté et l'état général.

Remarque : Les joints de la cartouche sont graissés en usine avec une graisse de qualité alimentaire.



- Maintenir les deux pieds sur les appuis ⑨ et placer le couvercle ③ sur la chambre de pression ①. Le positionnement de la flèche sur la poignée de couvercle ⑭ doit concorder avec la rainure « INSERT ».
- Emboîter le couvercle ③ vers le bas et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à enclenchement du verrou de sécurité ⑧.

4.3 Montage des flexibles d'entrée et de sortie

Remarque : Les flexibles d'entrée et de sortie ne sont pas compris dans la fourniture standard. Il est recommandé d'utiliser les kits de flexibles BRITA (chapitre 11).

- Monter le flexible d'entrée (5) à l'entrée de la tête de raccordement (4) et le flexible de sortie (7) à la sortie de la tête (4).

Remarque : L'entrée « IN » et la sortie « OUT » de la tête de raccordement (4) sont munies de joints toriques et ne peuvent de ce fait être pourvues de joints plats additionnels. Veiller au positionnement correct des joints toriques.

! Attention : Ne pas dépasser le couple de serrage max. de 15 Nm sur les raccords 1" et 3/4" ! N'utiliser que des raccords de flexibles à joints plats. Les flexibles à vissage conique endommagent les raccords de la tête de filtre et entraînent l'annulation de la garantie ! Avant le montage, tenir compte du sens d'écoulement sur la face supérieure de la tête de filtre. IN = entrée d'eau, OUT = sortie d'eau. Observer les cotes de montage et la position de fonctionnement (chapitre 10) avant l'installation. En cas de non-utilisation de flexibles d'origine, appliquer le réducteur 1" – 3/4" (15) fourni pour assurer une bonne étanchéité du clapet anti-retour.

5 Mise en service d'un nouveau filtre

5.1 Réglage du by-pass

- La vis by-pass (13) est ajustée en usine sur 0% et peut être augmentée le cas échéant à 10% en fonction de la qualité de l'eau locale ou de l'application. Contacter le fournisseur de l'équipement ou l'interlocuteur BRITA pour toute question sur la qualité de l'eau.


Remarque : Utiliser pour l'ajustage de la vis by-pass (13) une clé mâle hexagonale 6 mm ou 7/32".

5.2 Détermination de la capacité de filtration

- Détermination de la dureté carbonate / dureté totale locale au moyen du kit de test de dureté carbonate / de dureté totale joint.
- Détermination de la capacité de filtration au moyen des tableaux (chapitre 7) en tenant compte de la dureté carbonate ou dureté totale définie et du by-pass réglé (chapitre 5.1).

5.3 Rinçage et purge de la cartouche filtrante


Remarque : Un seau d'au moins 10 litres est nécessaire pour rincer / purger le système.



- Placer le seau sous le flexible de rinçage et ouvrir la valve de rinçage (16).
- Ouvrir la vanne d'entrée (6) sur le flexible d'entrée (5) en tenant le flexible de rinçage dans le seau. Volume de rinçage minimum : 10 litres.



- Fermer la vanne de rinçage (16) et vider le seau.
- Vérifier l'étanchéité du système.
- Noter la date d'installation du système de filtration sur la chambre de pression (1) et la prochaine date de remplacement sur l'étiquette jointe (PURITY 1200 Clean : étiquette bleu clair, PURITY 1200 Clean Extra : étiquette rouge) et appliquer cette dernière sur la carte de service située sur la chambre de pression (1).



6 Remplacement de la cartouche filtrante

La cartouche filtrante doit être remplacée au bout de 6–12 mois, 12 mois étant le délai limite après la mise en service, indépendamment de l'état d'usure de la cartouche.

Si la cartouche filtrante devient inefficace dans un délai plus court (chapitre 7), il faut la remplacer plus rapidement.

⚠ Attention : Examiner minutieusement toutes les pièces démontées lors du remplacement ! Remplacer les pièces défectueuses et/ou les nettoyer si l'on trouve des impuretés ! Lire les consignes d'utilisation et de sécurité (chapitre 3) avant le remplacement et les respecter. Après un stockage en dessous de 0°C, stocker le produit avec l'emballage d'origine ouvert au moins 24 heures avant sa mise en service.

6.1 Echange de la cartouche filtrante

- Mettre l'appareil raccordé au filtre hors tension (en débranchant la prise).
- Fermer la vanne d'entrée ⑥ sur le flexible d'entrée ⑤.
- Placer le flexible de rinçage dans un seau et mettre le système de filtration hors pression en ouvrant la valve de rinçage ⑩. Récupérer l'eau qui sort dans un seau.




Remarque : Si le volume d'eau qui sort dépasse 1 litre, la vanne d'entrée ⑥ n'est pas complètement fermée ou est entartrée.



- Poser les deux pieds sur les appuis ⑨ et soulever le couvercle ③ en appuyant sur le verrou ⑧ et en tournant simultanément dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'en butée. Une pression sur les poignées ⑪ a pour effet de libérer la cartouche filtrante ②.
- Poser le couvercle ③ verticalement sur la poignée ⑭.
- Maintenir les deux pieds sur les appuis ⑨ et tourner la chambre de pression ① au niveau des poignées ⑪ dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre jusqu'en butée.
- Retirer les pieds des appuis ⑨ et pousser la chambre de pression ① vers le bas avec les deux mains au niveau des poignées ⑪.
- Enlever la cartouche filtrante ② saturée de la chambre de pression ①.
- Mettre la cartouche ② saturée à l'envers pour la vider de son eau (>5 min).
- Placer le capuchon de protection ⑫ de la nouvelle cartouche filtrante sur la cartouche ② saturée et l'envoyer dans le carton d'origine à l'adresse BRITA correspondante indiquée au verso.

6.2 Mise en place de la cartouche filtrante

- Vérifier la bonne position du joint torique de la cartouche filtrante ② dans la rainure, la propreté et l'état. **Remarque :** Le logement de la cartouche est graissé en usine avec une graisse de qualité alimentaire.



- Vérifier la propreté et l'état général du logement du joint torique de la cartouche filtrante ② dans le couvercle ③.
- Insérer la nouvelle cartouche filtrante ② dans la chambre de pression ①.
- Poser les deux pieds sur les appuis ⑨. Soulever la chambre de pression ① et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les poignées ⑪ se trouvent au-dessus des appuis ⑨.
- Maintenir les deux pieds posés sur les appuis ⑨ et placer le couvercle ③ sur la chambre de pression ①. Le positionnement de la flèche sous le couvercle ③ sur la poignée de couvercle ⑭ doit concorder avec la rainure « INSERT ».
- Enfoncer le couvercle de chambre de pression ③ et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le verrou ⑧ s'enclenche.
- Mettre l'appareil raccordé au filtre sous tension (en branchant la prise).
- Pour rincer et purger la nouvelle cartouche filtrante ②, effectuer les opérations décrites au point 5.3.

7 Capacité de filtration

Pour une vérification précise et continue de l'état de la cartouche filtrante, il est conseillé d'installer un compteur d'eau (réf. 236600 avec réf. 315648, chapitre 11).

Tableaux de capacité

PURITY 1200 Clean		
	Réglage by-pass 0%	Réglage by-pass 10%
Dureté carbonate en °KH	Volume en litres	Volume en litres
4	20.000	21.778
5	20.000	21.778
6	17.500	19.056
7	15.000	16.333
8	14.000	15.244
9	13.000	14.156
10	12.000	13.067
11	10.500	11.433
12	9.250	10.072
13	8.077	8.795
14	7.500	8.167
15	7.000	7.622
16	6.563	7.146
17	6.176	6.725
18	5.833	6.352
19	5.526	6.018
20	5.250	5.717
21	5.000	5.444
23	4.565	4.971
25	4.200	4.573
28	3.750	4.083
31	3.387	3.688
35	3.000	3.267

PURITY 1200 Clean Extra		
	Réglage by-pass 0%	Réglage by-pass 10%
Dureté totale en °GH	Volume en litres	Volume en litres
4	6.200	6.751
5	6.200	6.751
6	5.167	5.626
7	4.429	4.822
8	3.875	4.219
9	3.444	3.751
10	3.100	3.376
11	2.818	3.069
12	2.583	2.813
13	2.385	2.597
14	2.214	2.411
15	2.067	2.250
16	1.938	2.110
17	1.824	1.989
18	1.722	1.875
19	1.632	1.777
20	1.550	1.688
21	1.476	1.607
23	1.348	1.468
25	1.240	1.350
28	1.107	1.206
31	1.000	1.089
35	886	964

Remarque : Les capacités mentionnées sont des valeurs indicatives qui peuvent varier de $\pm 20\%$ suivant le débit volumique du produit, la qualité de l'eau locale et le type de machine.

8 Entretien

Contrôler régulièrement l'étanchéité du système de filtration. Vérifier périodiquement les flexibles. Remplacer les flexibles pliés.

Le système de filtration complet doit être remplacé tous les 10 ans.
Les flexibles doivent être remplacés tous les 5 ans.

⚠ Attention : Lire attentivement les caractéristiques techniques (chapitre 10) ainsi que les consignes d'utilisation et de sécurité (chapitre 3) avant le remplacement et les respecter.

Nettoyer régulièrement le système de filtration à l'extérieur avec un chiffon humide, doux.

⚠ Attention : N'utiliser pas de substances incompatibles avec le matériau (chapitre 3.4) ni des produits de nettoyage agressifs, abrasifs.

9 Dépannage

9.1 Absence d'eau

Cause : Arrivée d'eau fermée.

Solution : Ouvrir l'arrivée d'eau située sur la vanne d'arrêt en amont ou sur la vanne d'entrée ⑥ du flexible d'entrée ⑤.

⚠ Attention : Les dépannages suivants sont réservés à un personnel formé et autorisé.

9.2 Absence ou faible débit d'eau malgré l'ouverture de l'arrivée d'eau

Cause : Pression trop faible.

Solution : Vérifier la pression du tuyau.

Si le problème persiste, contrôler le système de filtration et la cartouche filtrante, et les remplacer si nécessaire. **⚠ Attention :** Lire attentivement les caractéristiques techniques (chapitre 10) ainsi que les consignes d'utilisation et de sécurité (chapitre 3) avant le remplacement et les respecter.

9.3 Fuites au niveau des raccords vissés

Cause : Montage incorrect des raccords vissés.

Solution : Vérifier la pression du tuyau. Contrôler tous les raccords vissés et les monter conformément au chapitre 4.

Si le problème persiste, remplacer le système de filtration.

⚠ Attention : Lire attentivement les caractéristiques techniques (chapitre 10) ainsi que les consignes d'utilisation et de sécurité (chapitre 3) avant le remplacement et les respecter.

9.4 Fuites après un remplacement du filtre

Cause : Le joint torique de la cartouche filtrante est mal placé

Solution : Vérifier la position du joint torique (chapitre 6.2).

⚠ Attention : Lire attentivement les caractéristiques techniques (chapitre 10) ainsi que les consignes d'utilisation et de sécurité (chapitre 3) avant le démontage et les respecter.

10 Caractéristiques techniques

	Systèmes de filtration d'eau PURITY 1200 Clean avec cartouche filtrante PURITY 1200 Clean Extra avec cartouche filtrante
Pression en service	2 bars à max. 6 bars
Température d'entrée de l'eau	+4°C à +60°C
Température ambiante stockage / transport	-20°C à +60°C
Débit nominal	300 l/h
Perte de pression au débit nominal	0,45 bar
Poids (sec / humide)	18 kg / 24 kg
Dimensions du système complet (largeur / profondeur / hauteur)	288 mm / 255 mm / 550 mm
Dimensions d'encastrement	Les rayons de courbure des flexibles d'entrée et de sortie de 2 m, DN13, 3/4"-3/4" représentent 130 mm et doivent être pris en compte en plus des cotes du système complet suivant le montage et la position de fonctionnement.
Position de fonctionnement	horizontale ou verticale
Raccord à l'arrivée	1x G1"
Raccord à la sortie	1x G3/4"

11 Références

Système de filtration PURITY 1200 Clean / PURITY 1200 Clean Extra

Article	Référence
PURITY 1200 Clean (système complet avec cartouche filtrante)	292083
PURITY 1200 Clean Extra (système complet avec cartouche filtrante)	292084
PURITY 1200 Clean, cartouche de rechange	315645
PURITY 1200 Clean Extra, cartouche de rechange	315650

Accessoires

Article	Référence
Kit de flexible d'entrée PURITY (2 m, DN13, 3/4"-3/4", valve)	315646
Kit de flexible de sortie PURITY (2 m, DN13, 3/4"-3/4", arc)	315647
Compteur d'eau de contrôle	236600
Kit de montage pour compteur d'eau de contrôle	315648
Fixation murale universelle (pour montage mural)	234000

BRITA GmbH

Heinrich-Hertz-Straße 4
D-65232 Taunusstein
Tel +49 (0)6128 746-733
Fax +49 (0)6128 746-740
<http://professional.brita.de>
professional@brita.net

BRITA Belgium BVBA

Boomssesteenweg 690
B - 2610 Wilrijk
Tel +31 (0)40 281 80 82
Fax +31 (0)40 281 84 36
<http://professioneel.brita.be>
<http://professionnel.brita.be>
info@brita.be

**BRITA
Water Filter Systems Ltd.**

9 Granville Way, Bicester
GB - Oxfordshire OX26 4JT
Tel +44 (0)870 487 0990
Fax +44 (0)870 487 0999
<http://professional.brita.co.uk>
professional@brita.co.uk

BRITA Benelux BV

Kanaaldijk Noord 109 G
NL - 5642 JA Eindhoven
Tel +31 (0)40 281 80 82
Fax +31 (0)40 281 84 36
<http://professioneel.brita.nl>
info@brita.nl

BRITA Spain S.L.

Rambra Cataluña, 18 4º Izq.
E - 08007 Barcelona
Tel +34 93 342 75 70
Fax +34 93 342 75 71
<http://professional.brita.net>

BRITA AG

Gassmatt 6
CH - 6025 Neudorf/LU
Tel +41 (0)41 932 40 27
Fax +41 (0)41 930 30 74
<http://professional.brita.net>
info-ppd@brita.net

BRITA France SARL

16 rue du Bois Chaland
CE 2946 Lisses
F - 91029 Evry Cedex
Tel +33 1 69 11 36 40
Fax +33 1 69 11 54 85
<http://professional.brita.net>
professionnel@brita-france.de

BRITA ITALIA S.r.l.

Via Bastone, 102
I - 24044 Dalmine (BG)
Tel +39 035 20 34 47
Fax +39 035 20 36 61
<http://professional.brita.net>
italia@brita.net

BRITA Polska Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 231
PL - 05-092 Lomianki
Tel +48 22 751 71 75
Fax +48 22 751 71 73
<http://professional.brita.net>
professional@brita.com.pl